

拡張シャーシオプションファン FAN0412 取扱説明書

株式会社コンテック

このたびは本製品をご購入頂きましてありがとうございます。

本製品は、ECH-PCI-CE-H2C取り付け用冷却ファンです。以下の事項を参考にご使用ください。

◆構成品リスト

□ファン…1
[FAN0412]

□ファン固定ブラケット…1

□取扱説明書(本書)…1

□ブラケット固定ネジ(M3X5)…2

□ファン取付けネジ(M3X18)…4

◆使用コネクタ

ハウジング：50802-8100(MOLEX製) 相当品

コンタクト：51191-0200(MOLEX製) 相当品

◆冷却ファンの取り付け

- (1) ファンをファン固定ブラケットにネジ止めします。
- (2) CN2にコネクタを接続します。
- (3) ブラケットを本製品にネジ止めします。

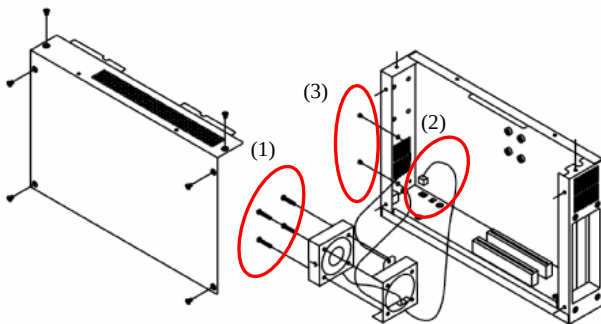


図1 冷却ファンの取り付け図

◆ブラケット寸法図

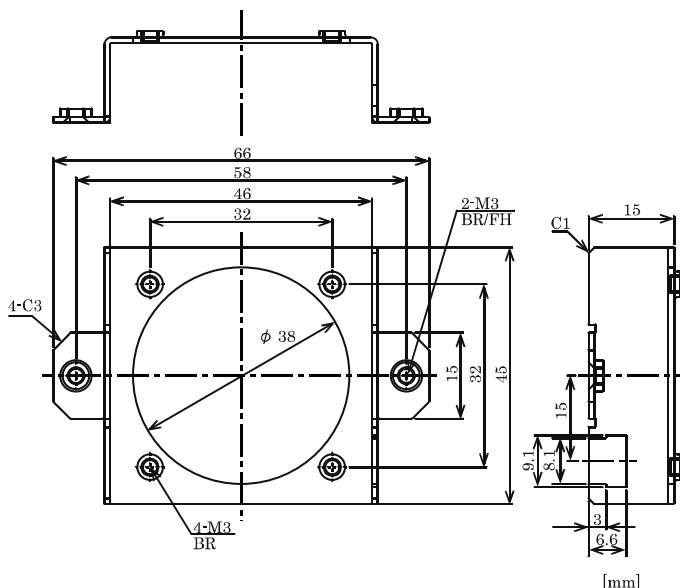


図2 ブラケット寸法図

◆取り扱い上の注意事項

- ・ 本製品に衝撃を与えたり、曲げたりしないでください。誤動作、発熱、故障、破損の原因になります。
- ・ 電源ケーブルを抜き差しするときは、必ずプラグのところを持ってください。
- ・ 通電中にケーブルの挿抜をしないでください。誤動作、発熱、故障の原因になります。
- ・ ケーブルは、まっすぐに挿抜してください。コネクタ部の破損、変形の原因になります。
- ・ 本書の内容の全部、または一部を無断で転載することは禁止されています。
- ・ 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店または、総合インフォメーションへご連絡ください。
- ・ 本製品は機能追加、品質向上のため予告なく仕様を変更する場合があります。継続的にご利用いただく場合でも、必ず説明書を読み、内容を確認してください。
- ・ 本製品を改造しないでください。
改造をしたものに対しては、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 本製品の運用を理由とする損失、逸失利益などの請求につきましては、前項にかかわらず、いかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。

発行 株式会社コンテック

2011年6月制定

大阪市西淀川区姫里3-9-31 〒555-0025

日本語 <http://www.contec.co.jp/>

英語 <http://www.contec.com/>

中国語 <http://www.contec.com.cn/>

NA90000 (LYMY921)

[06142011]

本製品および本書は著作権法によって保護されていますので無断で複写、複製、転載、改変することは禁じられています。